


BETONI- TAI GRANIITILAATOITUS MAAKOSTEAN BETONIMASSAN VARAAN HIEKKASAUMATTUNA

13.1

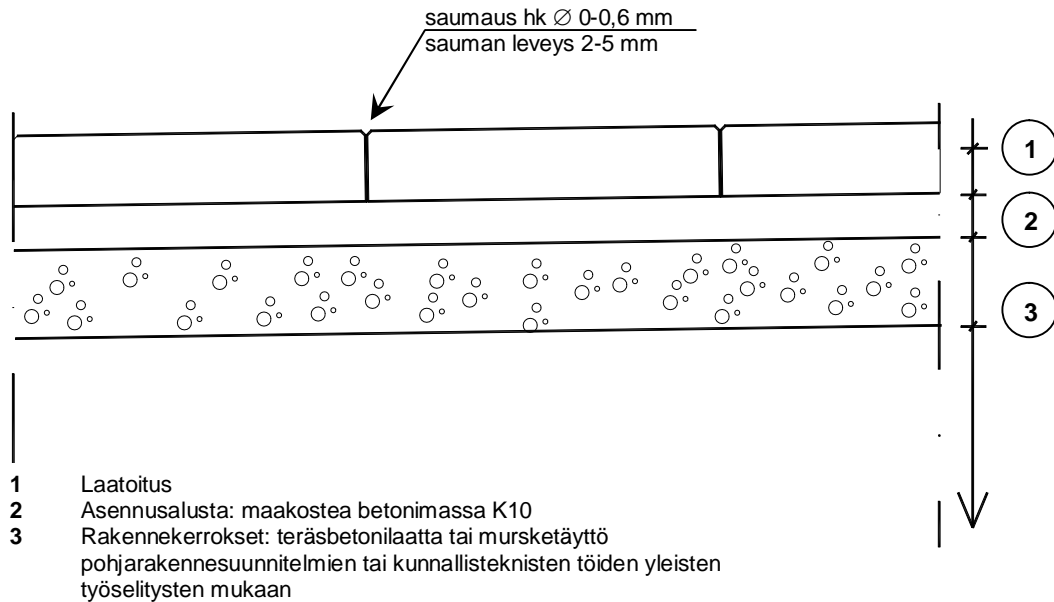

Valmistelevat työt

- Mikäli asennustyö tehdään suoraan kantavien rakennekerrosten päälle tulee asennusmassan vahvuus olla vähintään 100 mm. Asennettaessa teräsbetonilaatalle on asennusmassan vahvuus 30 - 50 mm .
- Ennen asennuksen aloitusta selvitetään aloituslinjat. Yleensä laatoitus aloitetaan kiinteän rakenteen reunasta (esim. rakennuksen seinälinja tai reunakivilinja).

Asennus

- Betoni- ja graniittilaatat asennetaan maakostean betonimassan K10 varaan (\varnothing 0 - 8 mm).
- Asennusmassa tasataan oikolaudalla tai kolalla valmiin pinnan muotojen mukaisesti huomioiden kuminuijalla tapahtuva tiivistys. Asennuspohjan päällä ei saa liikkua.
- Betonin levityksen jälkeen juuri ennen laattojen asennusta massan päälle kaadetaan sementtiliimaa (sementtiä sekoitettuna veteen 1 : 1 tilavuusmittoina).
- Graniittilaattoja ei asenneta kiinni toisiinsa, vaan laattojen väliin jätetään noin 5 mm:n sauma
- Koko asennuksen ajan laatoituksen saumoja seurataan linjalankojen avulla.
- Laatoitus tiivistetään kuminuijalla jokainen laatta yksitellen nuijimalla.
- Viimeksi asennetaan timanttilaikalla sahaamalla leikatut laatat.

Viimeistely

- Saumattaessa tulee laatoituksen pinnan olla puhdas ja kuiva.
- Saumauksessa käytetään raekooltaan \varnothing 0 - 0,6 mm kuivaa hiekkaa.
- Hiekka harjataan saumoihin, kun asennusmassa on kovettunut (n. 1-2 vrk)